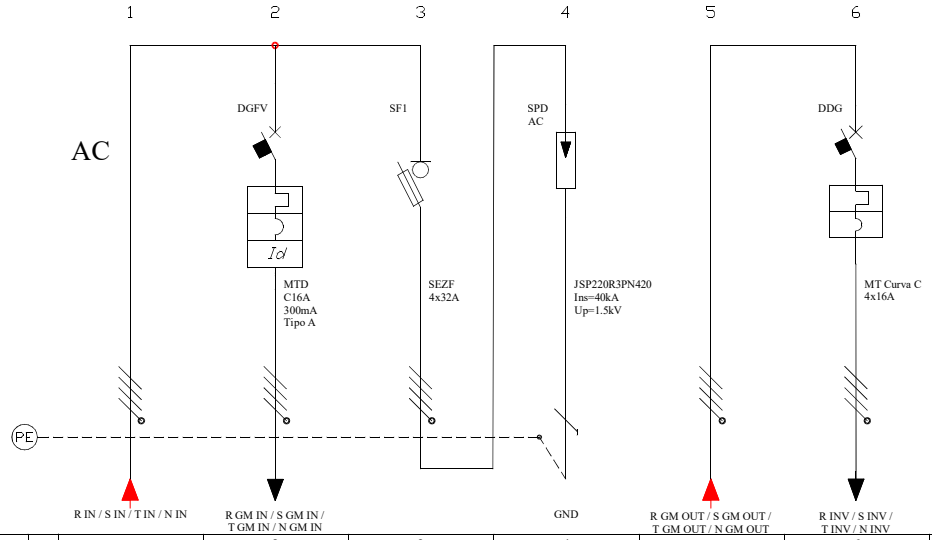

N. MODULI				1	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE UTENZA			1	Arrivo da	Dispositivo	Protezione	Scaricatore	Arrivo da Gruppo	Dispositivo di
			2	lato AC	Generale	SPD	sovratensione	di Misura	Genratore (DDG)
			3	.	Fotovoltaico	.	AC	.	.
			4	.	(DGFV)	.	SPD	.	.
POTENZA NOMINALE		kW	5	.	.	.	.	3	.
TENSIONE NOMINALE		V	6	400	400	400	400	230	400
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA		A/A	7	.	.	.	.	.	.
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA		8	.	CHI/NB1+NB1L-40	CHI/WS-18	CHI/JSP220R3PN420		CHI/NB1-63
	POLI	n.	9	.	3P+N	3P+N	3P+N+T	.	3P+N
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A	10	.	C16	.	.	.	C16
	POTERE DI INTERRUZIONE	kA	11	.	6	50	.	.	6
	TARATURA MAGNETICA	A	12	.	.	.	.	.	.
	TARATURA TERMICA	A	13	.	.	.	.	.	.
	Idn	A	14	.	0,3 Tipo A	.	.	.	.
FUSIBILI	TIPO / In	/A	15	.	.	WS-18/32A	.	.	.
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW	16	.	.	.	.	.	.
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A	17	.	.	.	.	.	.
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO		18	.	.	.	.	.	.
	Idn / t	A/s	19	.	.	.	.	.	.
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V	20	.	.	.	.	.	.
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE		21	.	.	.	.	.	.
	SEZIONE DI FASE	mm^2	22	.	.	.	.	.	.
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm^2	23	.	.	.	.	.	.
	SEZ. COND. DI PROT.	mm^2	24	.	.	.	.	.	.
	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.	.	.	.
	TIPO DI POSA		26	.	.	.	.	.	.

Committente:
CHINT Italia Investment srl
Noale (Ve)

Oggetto: Quadro Lato AC In 16A Trifase

Descrizione: CHTACT16300

Progettista:

Scala: | Data: 07/20

File: CHTACT16300-20 | Foglio 1 | Segue 2

Commessa: | Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta